






Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Plan sytuacyjny

Legenda

-  Przeciwpozarowy wył. prądu
-  Hydrant zewnętrzny
- (580) Maksymalna liczba osób w poszczególnym segmencie
-  Droga pożarowa
-  Magazyn gazów technicznych
-  Miejsce zbiórki osób ewakuowanych

Dane obiektów:

Powierzchnia:

- Segment A - 5300 m²
- Segment B - 3730 m²
- Segment C - 4114 m²
- Segment D - 4141 m²
- Segment E - 896 m²
- Segment F - 3126 m²
- Segment G - 2877 m²
- Segment H - 1393 m²
- Segment J - 1139 m²

Wysokość:


- Segment A - 14,8 m
- Segment B,D,G,H - 14,1 m
- Segment C,F - 15,1 m
- Segment E - 12,3 m
- Segment J - 9,7 m

Ilość kondygnacji:

- Segment A,B,C,D,F,G,H - 4
- Segment E - 3
- Segment J - 2



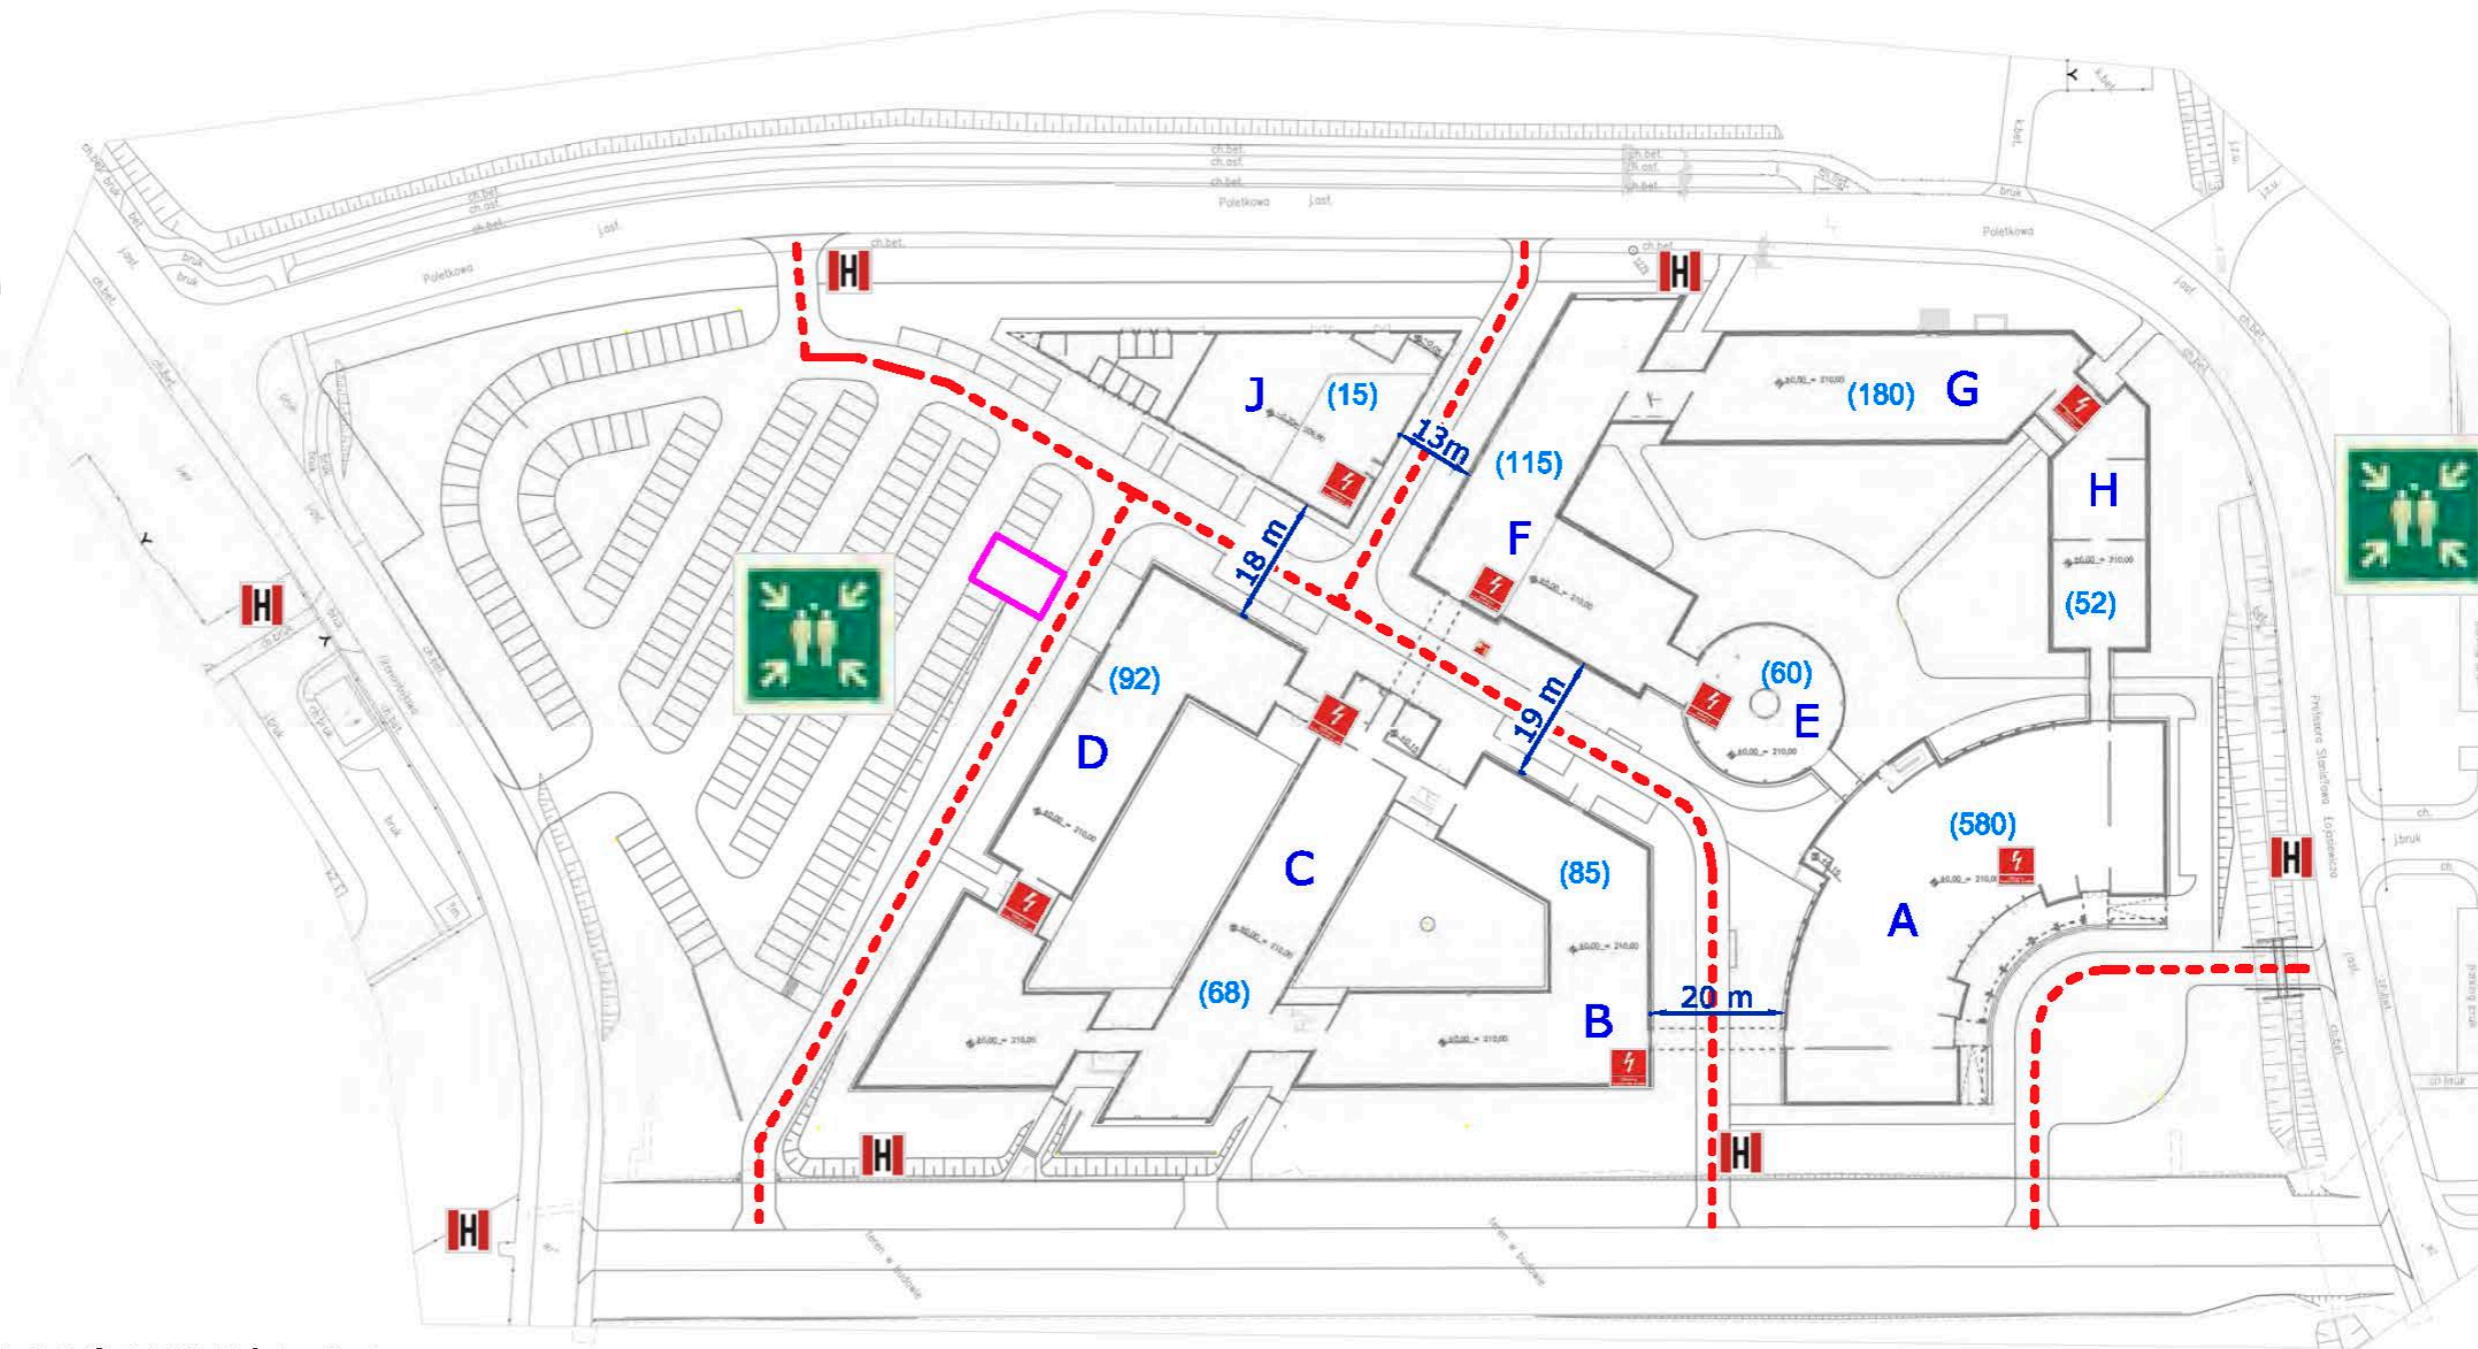


Kategoria zagrożenia ludzi

- PM - Segment J (parter), Segment A,B,C,D,F,G,H (piwnice)
- ZL I - Segment A,E
- ZL III - Segment B,C,D,F,G,H (parter, I i II piętro), J (I piętro)
- ZL V - Segment G część hotelowa na parterze



Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Piwnica

Legenda

-  Gańnica
-  Hydrant wewnętrzny
-  Kierunek ewakuacji
-  Granice strefy pożarowej (A-C)
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy




Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Parter

Legenda

-  Gaśnica
-  Hydrant wewnętrzny
-  Kierunek ewakuacji
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy
-  Wyjście ewakuacyjne
-  Przeciwpożarowy wył. prądu
-  Pomieszczenie objęte ochroną stałych urządzeń gaśniczych SUG
-  Centrala Sygnalizacji Pożaru
-  Przycisk oddymiania
-  Granice strefy pożarowej (I-X)
-  Mikrofon strażaka

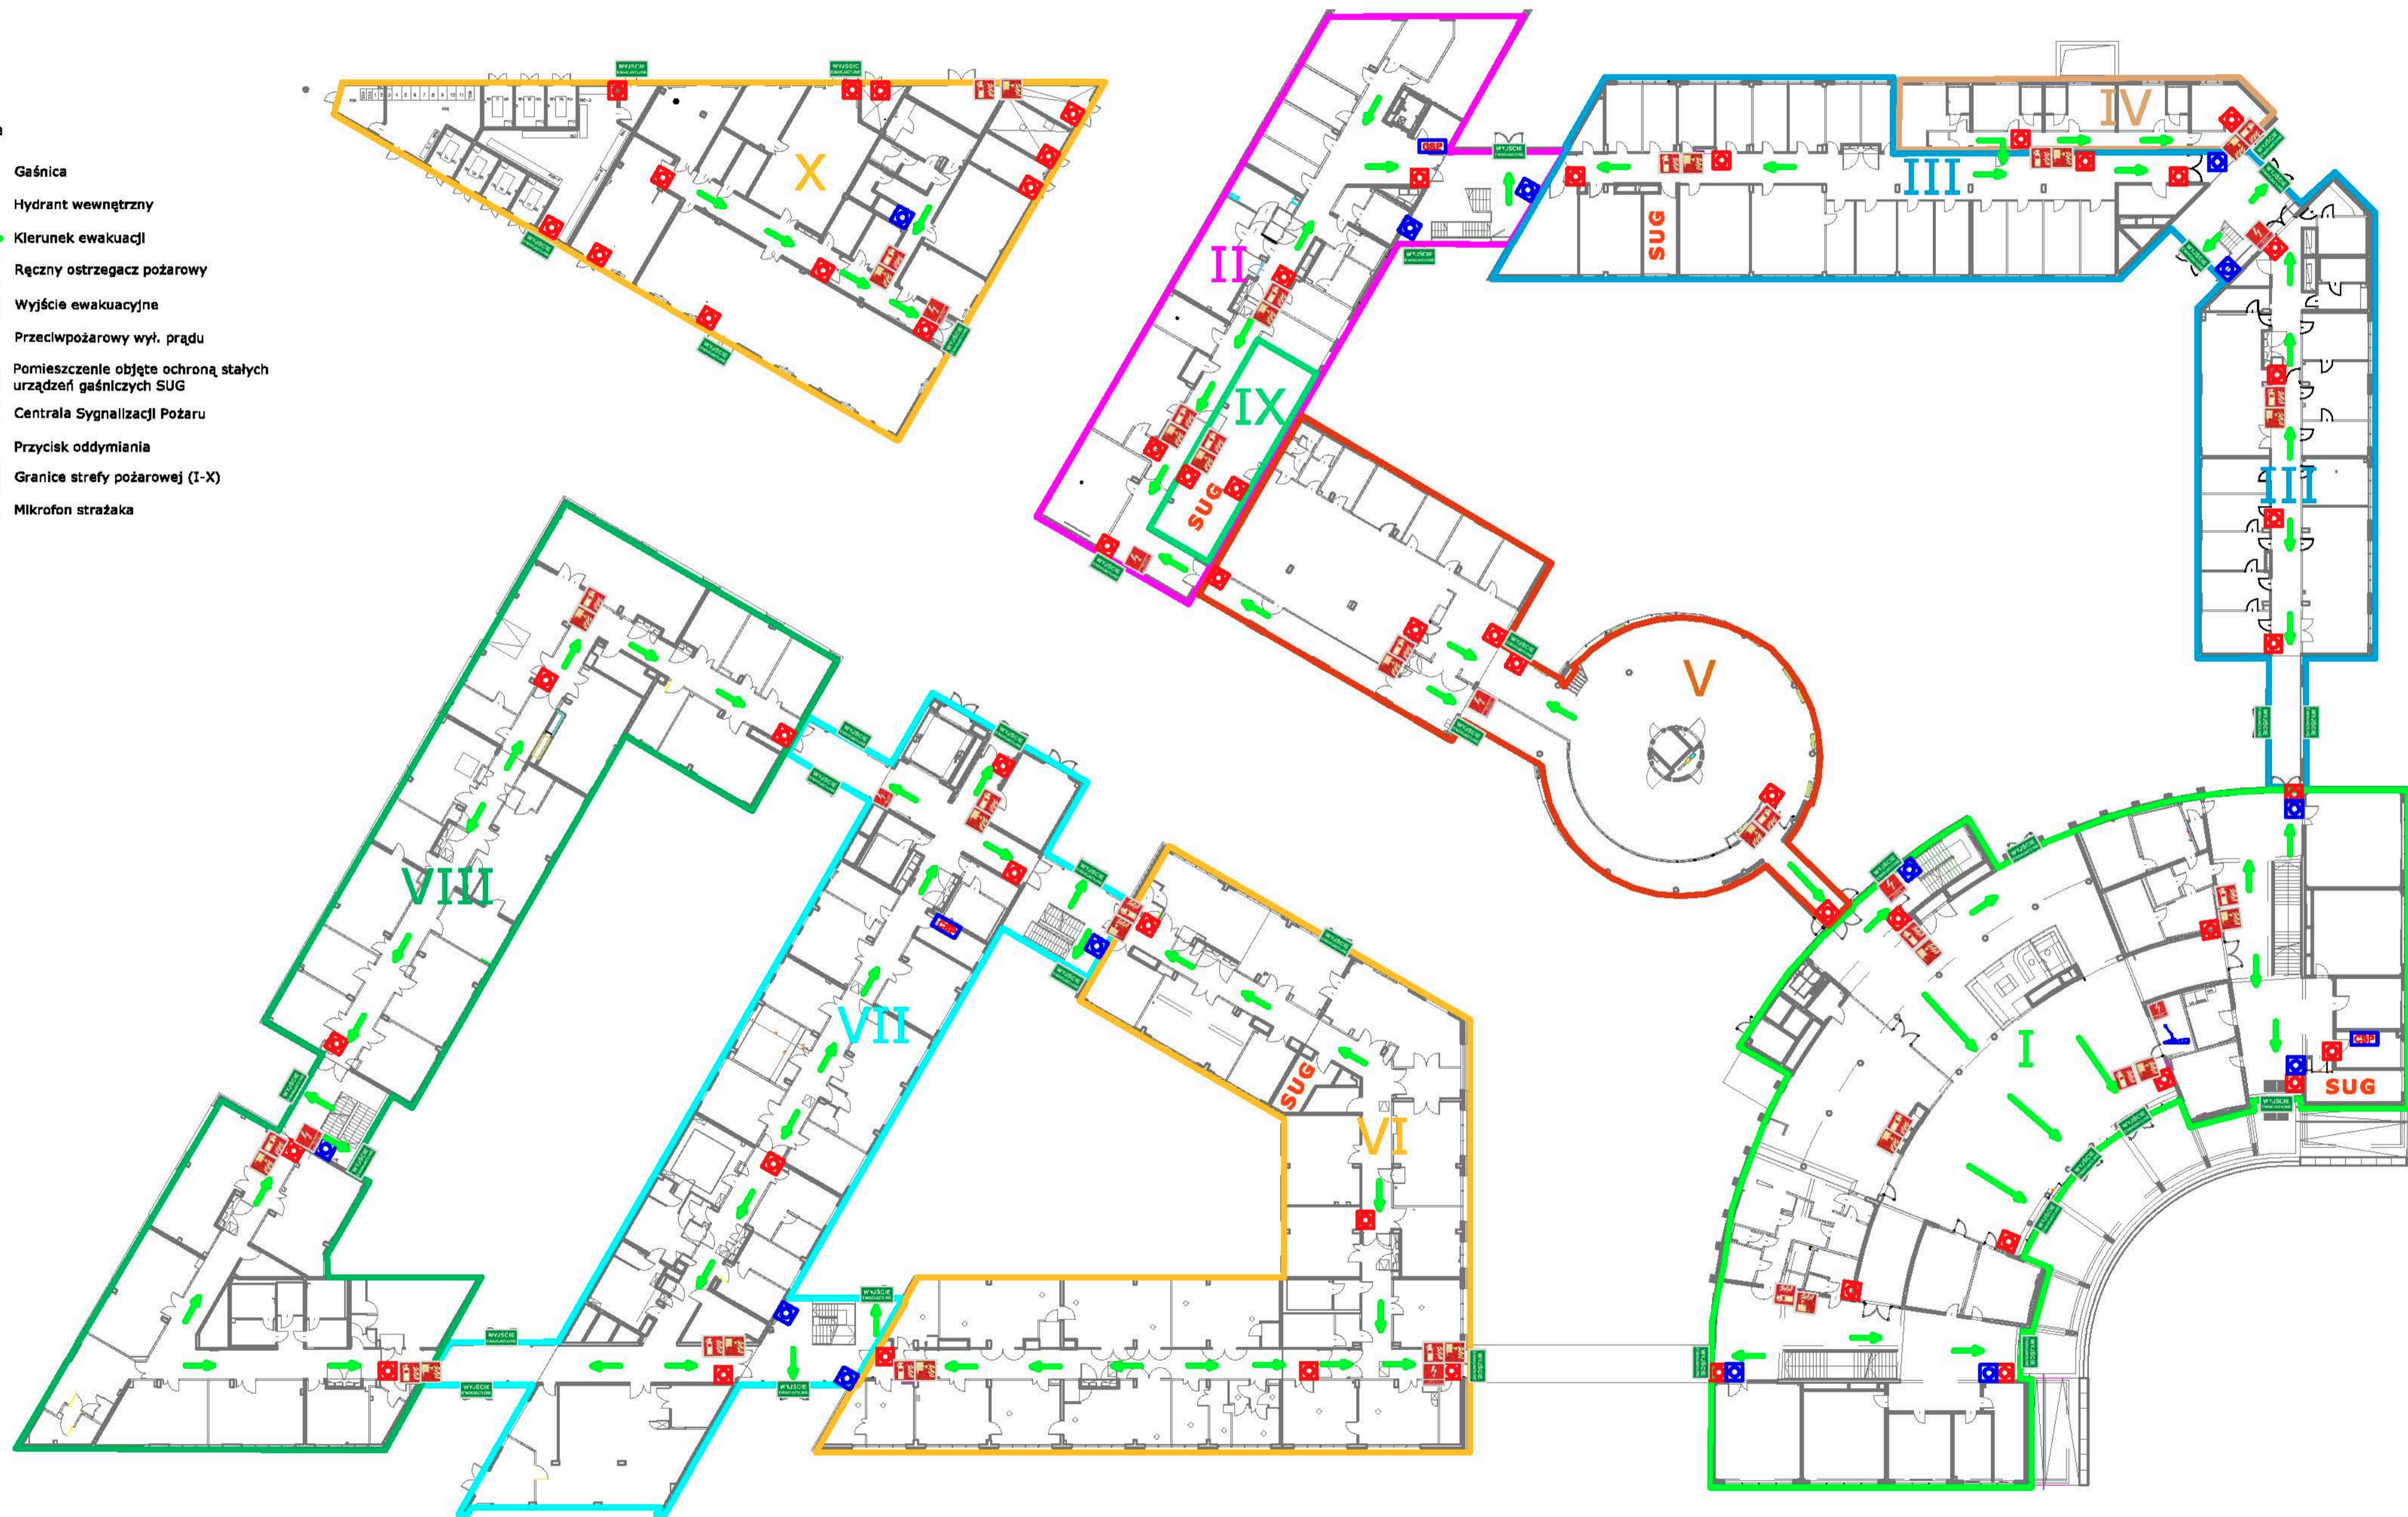

Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej I Piętro

Legenda

-  Gaśnica
-  Hydrant wewnętrzny
-  Kierunek ewakuacji
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy
-  Przycisk oddymiania
-  Granice strefy pożarowej (I-X)
-  Pomieszczenie objęte ochroną stałych urządzeń gaśniczych SUG
-  Kłapa dymowa
-  Liczba osób w pomieszczeniu



Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
II Piętro

Legenda

-  Gaśnica
-  Hydrant wewnętrzny
-  Kierunek ewakuacji
-  Pomieszczenie objęte ochroną stałych urządzeń gaśniczych SUG
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy
-  Przycisk oddymiania
-  Granice strefy pożarowej (I-X)
-  Kłapa dymowa
-  Liczba osób w pomieszczeniu

